



ハウジング形管継手 トップジョイント配管システム

「トップジョイントねじ付キャップ(テスト用)」 施工時の注意点

1. ねじ込み接続時の注意点

- 本製品をトップジョイントに接続する前にねじ込み作業を行ってください。
  - 圧力計等と接続する際は、ねじ(20A)にブッシング、短管等をねじ込んでください。
  - ねじ込みを行う際は、ベルトレンチ等で本製品を押さえながらねじ込みを行ってください。
- ※トップジョイントのガスケットが当たる部分(シール面)に傷が付くと漏水の原因となります。
- シール面に傷を付ける可能性がある工具(パイプレンチ等)でシール面を押さえることは絶対に行わないでください。



ベルトレンチ

○ 正しい ねじ込み接続例

- ・ベルトレンチを使用

ブッシング接続例



- ・チェーンバイス台等+ベルトレンチを使用

短管接続例




✕ 誤った ねじ込み接続例

- ・パイプレンチを使用



※シール面が傷付く

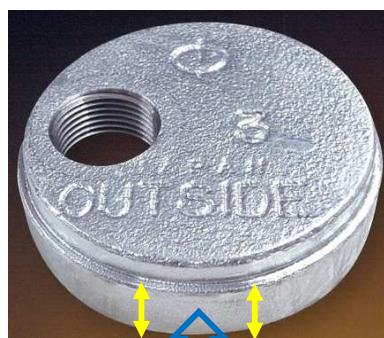

ガスケットが当たる部分(シール面)傷NG

2. 使用上の注意点

- 一財)日本消防設備安全センター型式認証品ではありませんので、配管の圧力テスト等にご使用ください。
- ※消火配管の継手として使用することはできません。

